



Objaśnienie:

- P1 - archiwalne piezometry dwupoziomowe wykonane w 2000 r.
- P0 - archiwalny piezometr jednopozomowy „płytki” wykonany w 1998 r.
- P1-P5 - archiwalne piezometry jednopozomowe „płytki” wykonane w 2000 r.

Opisane w R. Obrazie

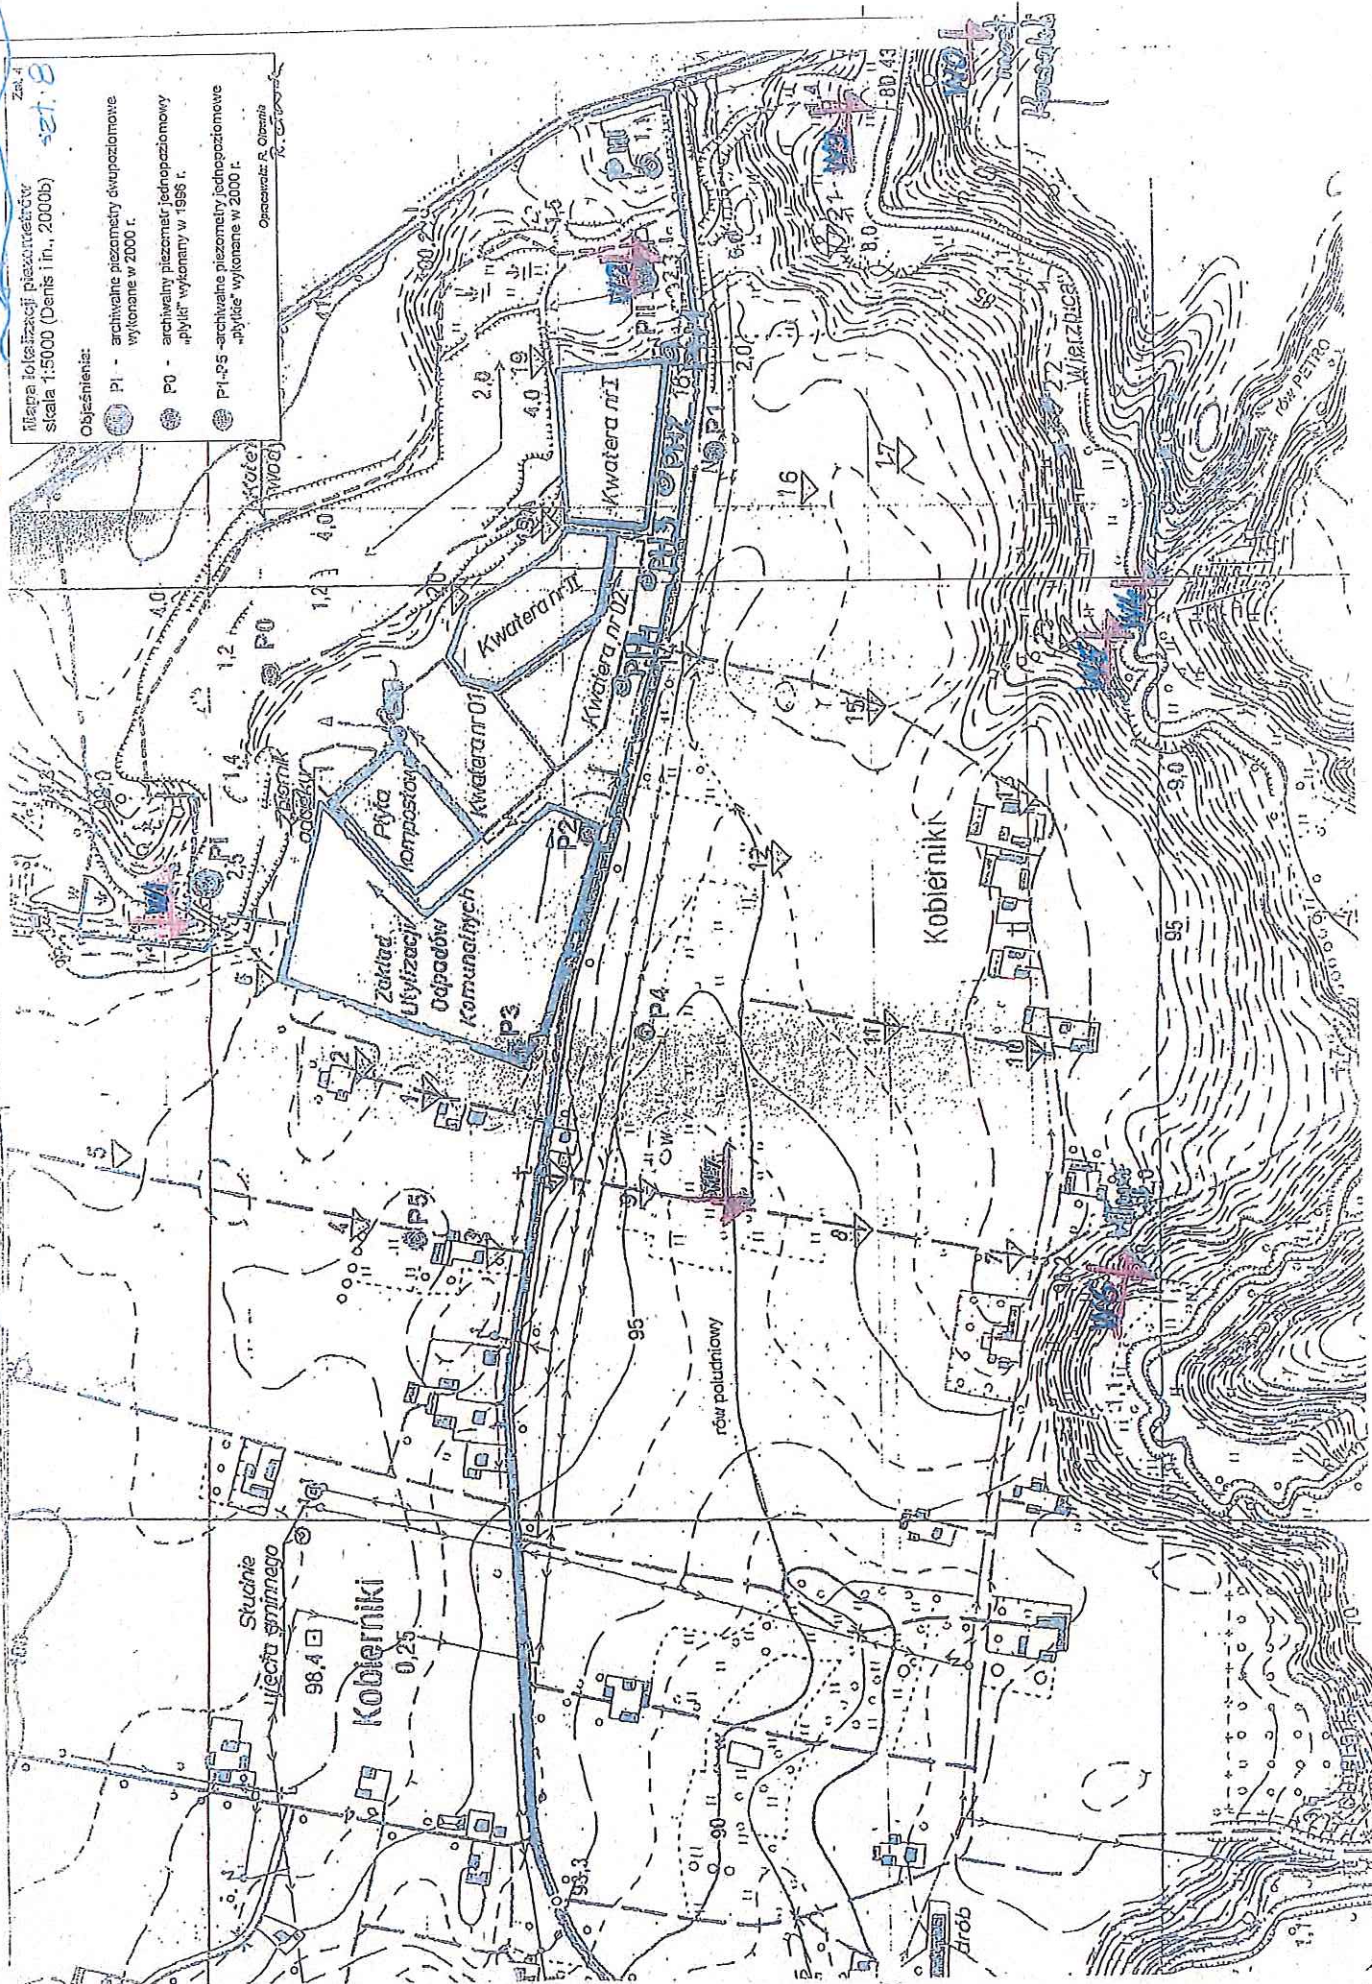

20 mg wody opadowe, zastopowane
podfoliowe. sz. 6

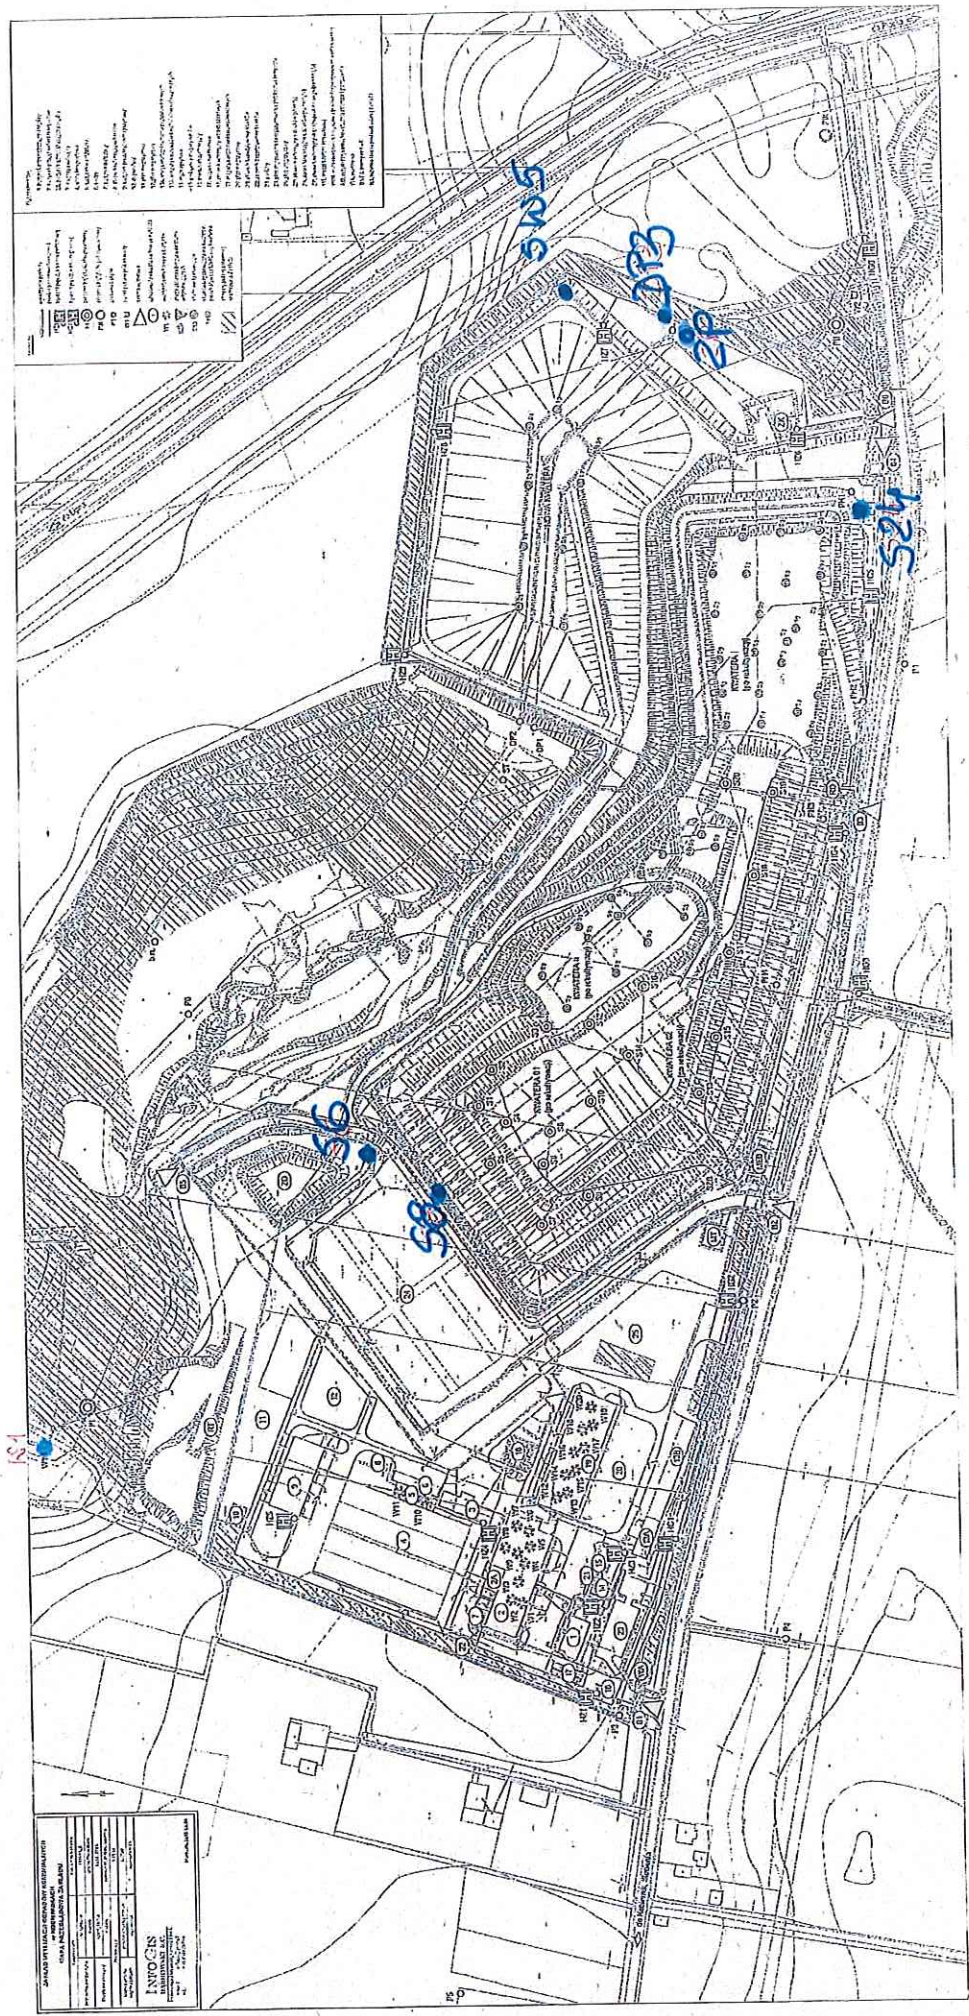



Yot. v. 14



zajímavý poměr
skladovacího


set. 9

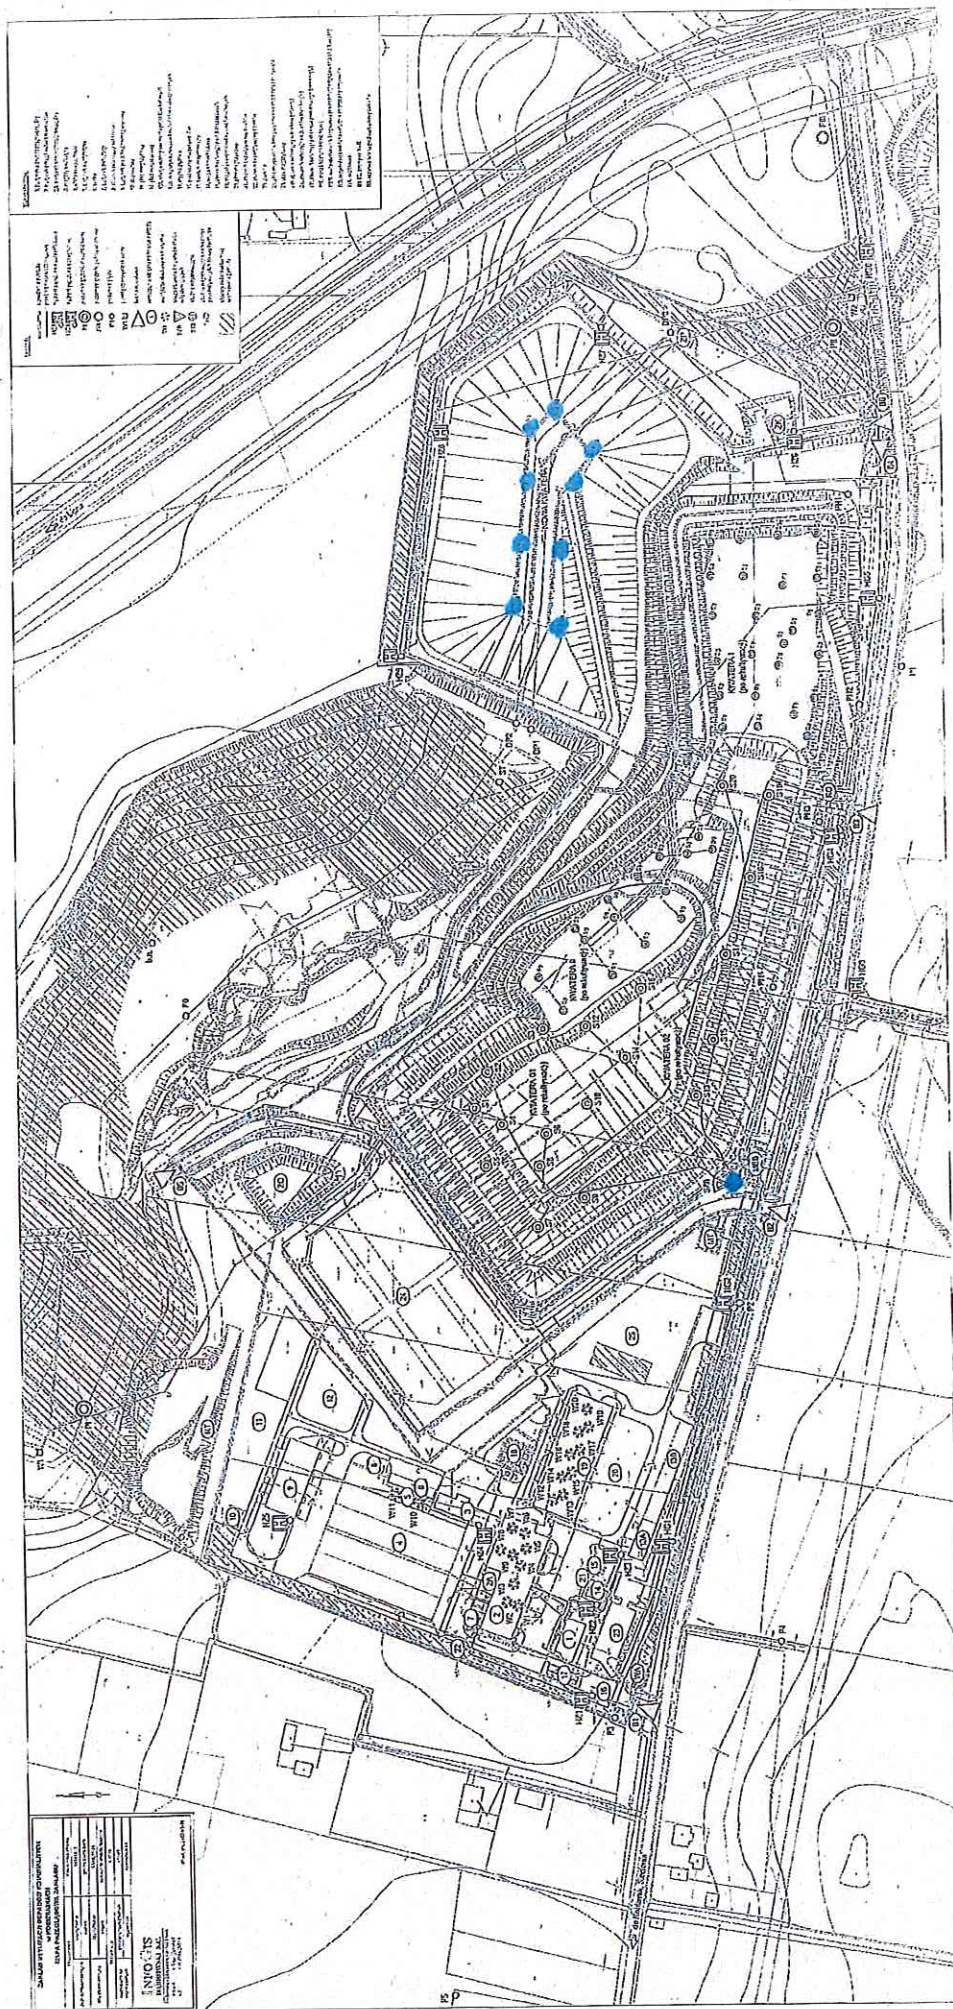

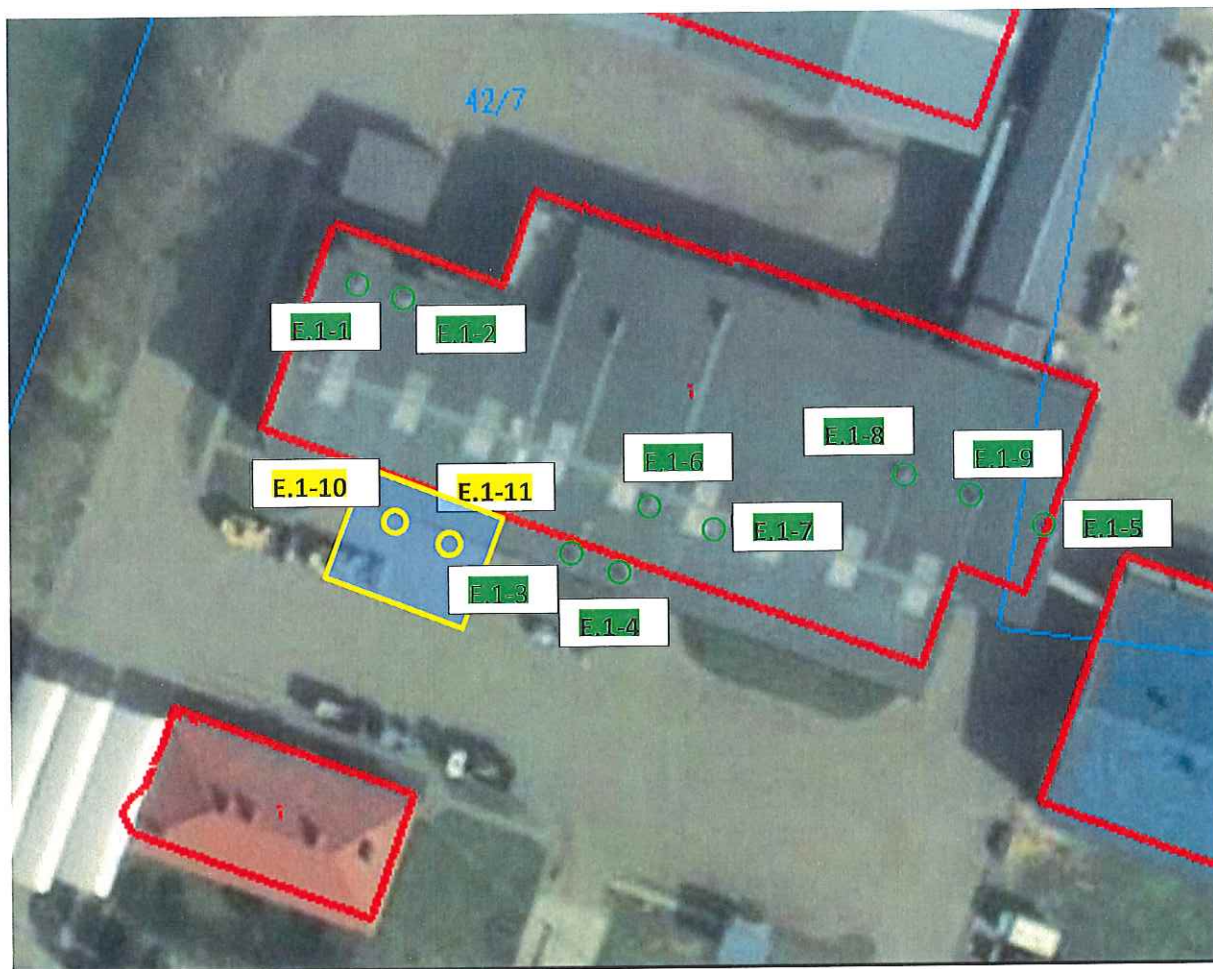

Objaśnienie: E.1-1 – wentylator układu wentylacyjnego nr 1 (emitor)

Zad. nr 7

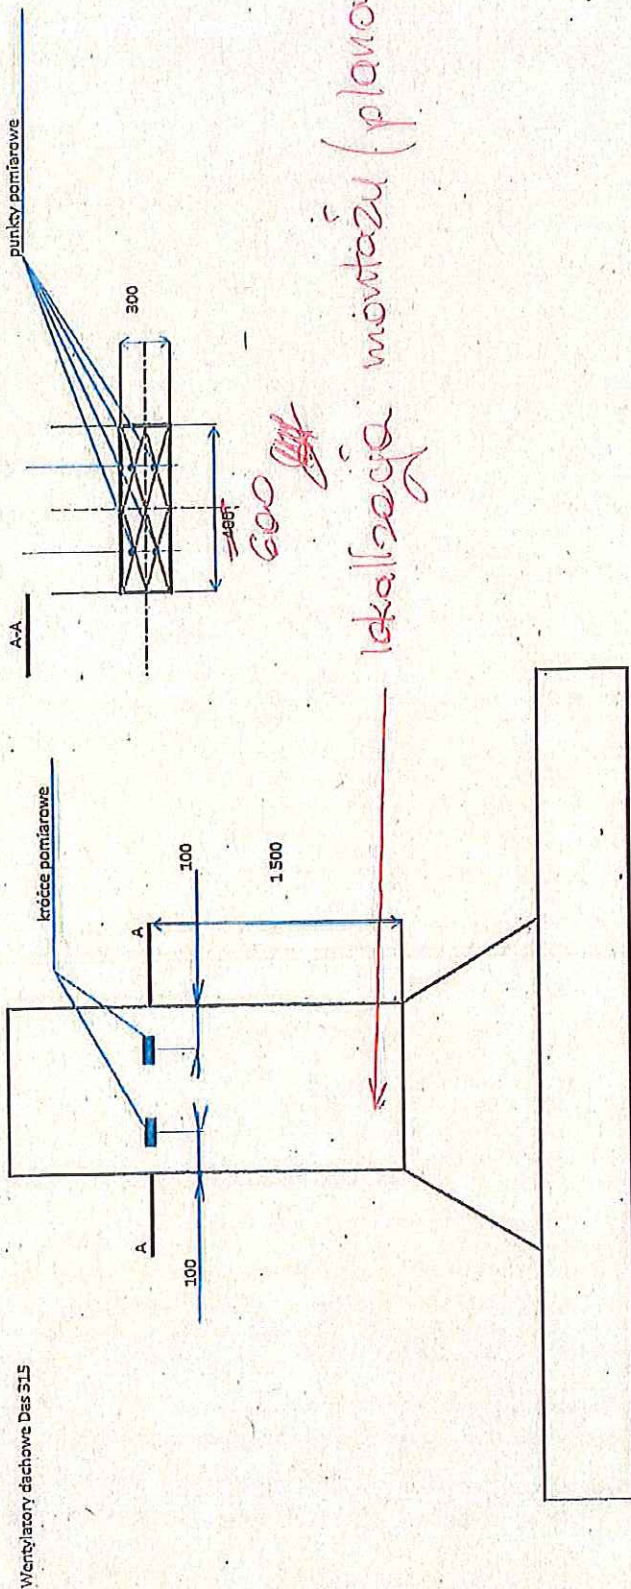

Montaż wentylatorów pomiarowych na układach wentylacyjnych

1, 2, 4, 7, 9

rys. 1. po obrotach (kolor czerwony wys.)

Typ wentylatorów jak na zamontowanych układach wentylacyjnych

M 64 X 4

23.07.2021

Rubry poboru próbek
siatki dla instalacji
kominowej

